

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

Устанавливают запрет опасного поведения или действия

(ГОСТ 12.4.026-2015)



ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ

Использовать, когда курение может стать причиной пожара.

- о На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И КУРИТЬ

Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара.

- На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре.



ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

- о У входа в опасные зоны, помещения, участки и др.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТУШИТЬ ВОДОЙ

В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, – о непригодной для питья и бытовых нужд.



ДОСТУП ПОСТОРОННИМ ЗАПРЕЩЕН

- о На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п. для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода).



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ НАПОЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

- о В тех местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например, погрузчики или напольные транспортеры).



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ. ОПАСНО!

На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других – о поверхностях, прикосновение к которым опасно.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ. КОРПУС ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

На поверхности корпусов, щитов и т.п., – о где есть возможность поражения электрическим током.



НЕ ВКЛЮЧАТЬ!


На пультах управления и включения оборудования или механизмов, – о при ремонтных и пусконаладочных работах






ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА (ПРИСУТСТВИЕ) ЛЮДЕЙ СО СТИМУЛЯТОРАМИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- о В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными стимуляторами сердечной деятельности.

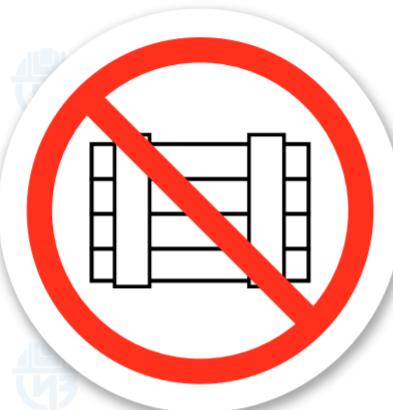

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГРОМОЖДАТЬ ПРОХОДЫ И (ИЛИ) СКЛАДИРОВАТЬ

- о На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах.

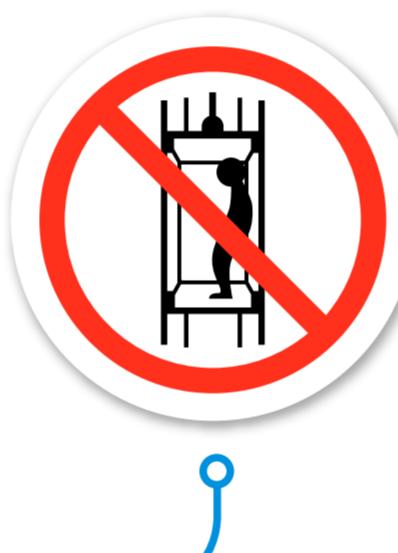

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДЪЕМ (СПУСК) ЛЮДЕЙ ПО ШАХТНОМУ СТВОЛУ (ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ПАССАЖИРОВ)

- о На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмов.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВХОД (ПРОХОД) С ЖИВОТНЫМИ

- о На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные и где запрещен вход (проход) вместе с животными.




ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБРЫЗГИВАТЬ ВОДУ

На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА (ПРИСУТСТВИЕ) ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ

- о На местах, участках и оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантантами.

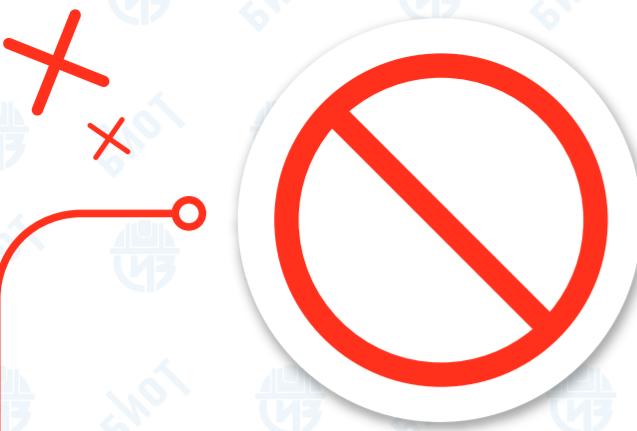

ЗАПРЕЩЕНИЕ (ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ ИЛИ ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ)


Применять для обозначения опасности, не предусмотренной настоящим стандартом.

- Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ ПРИ (НА) СЕБЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ (ЧАСЫ И Т.П.)

- При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п.
Область применения знака может быть расширена.

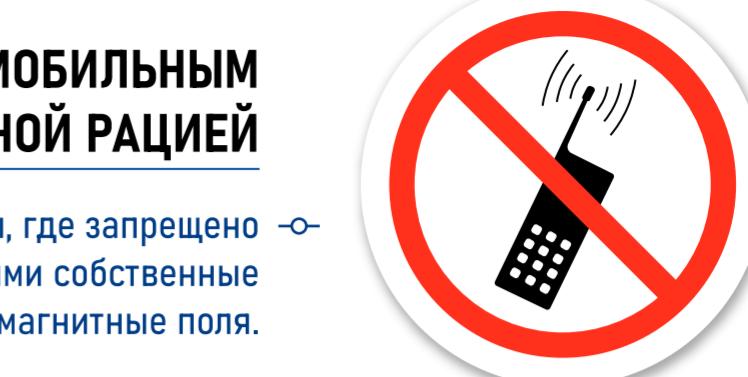

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ (СОТОВЫМ) ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ПЕРЕНОСНОЙ РАЦИЕЙ

На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные радиочастотные электромагнитные поля.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ПИЩУ

- На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в тех местах, где прием пищи запрещен.
Область применения знака может быть расширена.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДХОДИТЬ К ЭЛЕМЕНТАМ ОБОРУДОВАНИЯ С МАХОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ БОЛЬШОЙ АМПЛИТУДЫ

На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими маховые движения большой амплитуды.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРАТЬ РУКАМИ

Сыпучая масса (непрочная упаковка).

- На производственной таре, в складах и иных местах, где используют сыпучие материалы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ ДЛЯ ПОДЪЕМА (СПУСКА) ЛЮДЕЙ

На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности "При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице".



ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

(ГОСТ 12.4.026-2015)

Разрешение. Указание. Надпись или информация



D 01 Пункт (место) приёма пищи

На дверях комнат приёма пищи, буфетах, столовых, бытовых помещениях и в других местах, где разрешается прием пищи




D 02 Питьевая вода

На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бытовых нужд (туалеты, душевые, пункты приёма пищи и т.д.)



D 03 Место для курения

Используется для обозначения места курения

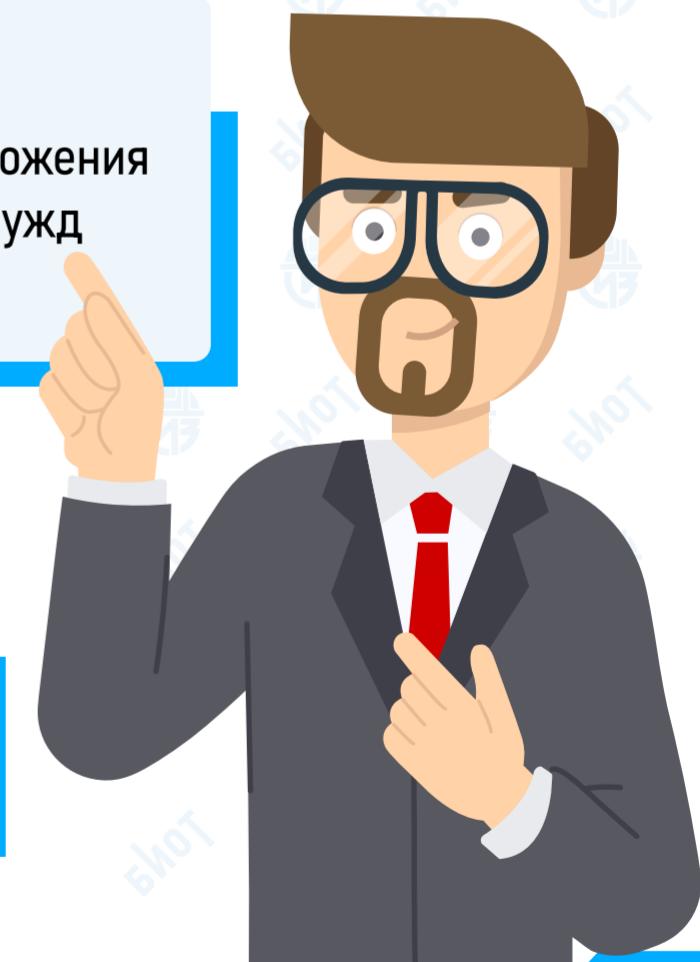



ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

(ГОСТ 12.4.026-2015)

Предписание обязательных действий во избежание опасности



M 05

**Работать в защитной обуви**

На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты



M 01

Работать в защитных очках

На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения

M 02

**Работать в защитной каске (шлеме)**

На рабочих местах и участках, где требуется защита головы

M 03

**Работать в защитных наушниках**

На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума

Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания

M 04



На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током



M 06



ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

(ГОСТ 12.4.026-2015)

Обозначение направления движения при эвакуации

**E01-01 Выход здесь (левосторонний)**

Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

**E01-02 Выход здесь (правосторонний)**

Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

**E02-01 Направляющая стрелка**

Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

**E03 Направление к эвакуационному выходу направо**

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

**E02-02 Направляющая стрелка под углом 45°**

Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

**E04 Направление к эвакуационному выходу налево**

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

**E05 Направление к эвакуационному выходу направо вверх**

В местах нахождения пожарного водоёма или пирса для пожарных машин

**E07 Направление к эвакуационному выходу направо вниз**

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

**E06 Направление к эвакуационному выходу налево вверх**

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

**E08 Направление к эвакуационному выходу налево вниз**

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

**E09 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)**

Над дверями эвакуационных выходов



E10 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)

Над дверями эвакуационных выходов



E11 Направление к эвакуационному выходу прямо

Над проходами, проёмами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку



E12 Направление к эвакуационному выходу прямо

Над проходами, проёмами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку



E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршруту



E15 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршруту



E14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршруту



E16 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршруту



E17 Для доступа вскрыть здесь

На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определённую конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п.



E18 Открывать движением от себя

На дверях помещений для указания направления открывания дверей



E19 Открывать движением на себя

На дверях помещений для указания направления открывания дверей



E20 Для открывания сдвинуть

На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей



E21 Пункт (место) сбора

На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации



E22 Указатель выхода

Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу



E23 Указатель аварийного выхода

Над дверями аварийного выхода

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

(ГОСТ 12.4.026-2015)


Предупреждение о возможной опасности. Осторожность. Внимание.



ПОЖАРООПАСНО. ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА

Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами.

На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.

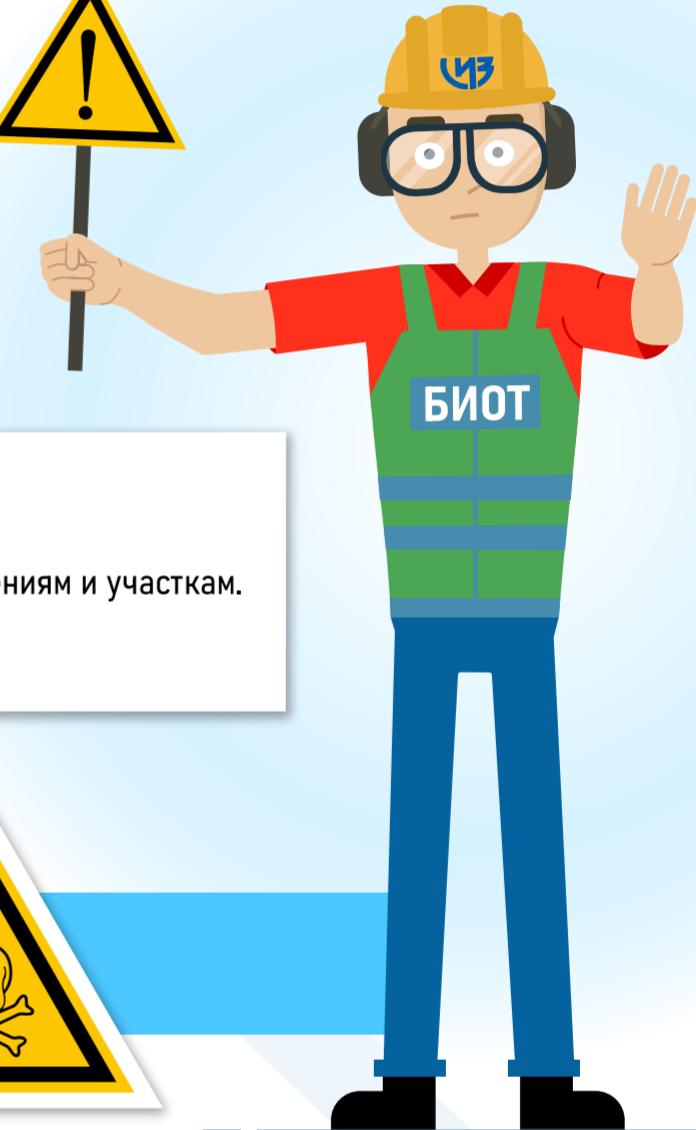

ВЗРЫВООПАСНО

Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам.

На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д.



ОПАСНО. ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА

В местах хранения, выделения, производства и применения ядовитых веществ



ОПАСНО. ЕДКИЕ И КОРРОЗИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ



ОПАСНО. РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

На дверях помещений, дверцах шкафов и в других местах, где находятся и применяются радиоактивные вещества или имеется ионизирующее излучение.

Допускается применять знак радиационной опасности по ГОСТ 17925



ОПАСНО. ВОЗМОЖНО ПАДЕНИЕ ГРУЗА

Вблизи опасных зон, где используется подъемно-транспортное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов



ВНИМАНИЕ. АВТОПОГРУЗЧИК

В помещениях и на участках, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы



ВНИМАНИЕ. ОПАСНОСТЬ (ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ)


Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом.

Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью



ОПАСНО. ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где имеется лазерное излучение

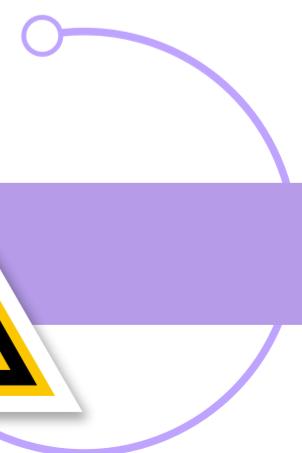

ПОЖАРООПАСНО. ОКИСЛИТЕЛЬ

На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя



ВНИМАНИЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля

✗
✗



ВНИМАНИЕ. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля



ОСТОРОЖНО. МАЛОЗАМЕТНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

В местах, где имеются малозаметные препятствия, о которых можно споткнуться



ОСТОРОЖНО. ВОЗМОЖНОСТЬ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты



ОСТОРОЖНО. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ (ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА)

В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ

✗



ОСТОРОЖНО. ХОЛОД

На дверцах холодильников и морозильных камер, компрессорных агрегатах и других холодильных аппаратах



ОСТОРОЖНО. ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ (РАЗДРАЖАЮЩИЕ) ВЕЩЕСТВА


В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья аллергических (раздражающих) веществ



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ. ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН

На газовых баллонах, складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов.

Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433

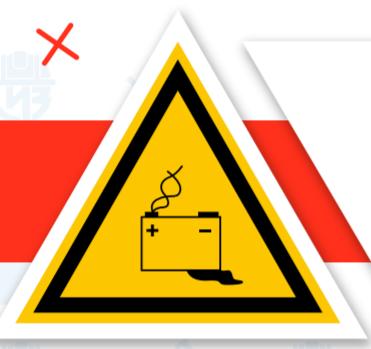

ОСТОРОЖНО. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей




ОСТОРОЖНО. РЕЖУЩИЕ ВАЛЫ

На участках работ и оборудования, имеющем незащищенные режущие валы, например на деревообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном оборудовании



ВНИМАНИЕ. ОПАСНОСТЬ ЗАЖИМА

На дверцах турникетов и шлагбаумах



ОСТОРОЖНО. ВОЗМОЖНО ОПРОКИДЫВАНИЕ

На дорогах, рампах, складах, участках, где возможно опрокидывание внутризаводского транспорта



ВНИМАНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ (ЗАПУСК) ОБОРУДОВАНИЯ

На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматическим включением



ОСТОРОЖНО. ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности



ОСТОРОЖНО. ВОЗМОЖНО ТРАВМИРОВАНИЕ РУК

На оборудовании, узлах оборудования, крышках и дверцах, где возможно получить травму рук



ОСТОРОЖНО. СКОЛЬЗКО

На территории и участках, где имеются скользкие места



ОСТОРОЖНО. ВОЗМОЖНО ЗАТЯГИВАНИЕ МЕЖДУ ВРАЩАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ

На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращающиеся элементы, например на валковых мельницах



ОСТОРОЖНО. СУЖЕНИЕ ПРОЕЗДА (ПРОХОДА)

На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения прохода (проезда) или присутствуют выступающие конструкции, затрудняющие проход (проезд)

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(ГОСТ 12.4.026-2015)

Обозначение и указание мест нахождения средств противопожарной защиты, их элементов

F01-01 Направляющая стрелка



Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты



F01-02 Направляющая стрелка под углом 45°

Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты



F02 Пожарный кран

В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом



F03 Пожарная лестница

В местах нахождения пожарной лестницы



F04 Огнетушитель

В местах размещения огнетушителя



F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)

В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану



F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты

В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты




F07 Пожарный водоисточник

В местах нахождения пожарного водоёма или пирса для пожарных машин



F08 Пожарный сухотрубный стояк

В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка




F09 Пожарный гидрант

У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта, м. Расстояние от знака до края проезда пожарных автомобилей должно быть не более расстояния опознавания знака



F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики

В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги



F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги

В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

К знакам пожарной безопасности относят также:

Запрещающие знаки: Р 01 "Запрещается курить", Р 02 "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить", Р 04 "Запрещается тушить водой", Р 12 "Запрещается загромождать проходы и/или складировать"

Предупреждающие знаки: W 01 "Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества", W 02 "Взрывоопасно", W 11 "Пожароопасно. Окислитель"

Эвакуационные знаки



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДБОРА СИЗОД

Эти правила применимы ко всем видам промышленных
средств защиты органов дыхания



СИЗОД ДОЛЖЕН ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ЛИЦУ

Во избежание попадания
вредных веществ
в подмасочное пространство
подбирайте размер Маски
или полумаски, четко следуя
инструкции производителя.



УЧИТЫВАЙТЕ СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Фильтрующие СИЗОД нельзя
использовать в замкнутом
пространстве, при содержании
кислорода в атмосфере менее
17%, а также в случае, когда
содержание вредных веществ
невозможно идентифицировать.
В этих случаях применяются
Изолирующие СИЗОД.



НЕ НОСИТЕ СИЗОД НА БОРОДУ

Для обеспечения плотного
прилегания маски или
полумаски к лицу необходимо
гладко выбрить лицо.



КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ АТАКЕ БПЛА



ВЫХОД



Если вы в здании:
по возможности, спуститесь
на нижние этажи, в подвал
или паркинг

Не пользуйтесь лифтом



C1



Если вы на улице:
немедленно укройтесь в ближайшем
здании, подземном переходе или паркинге

Если вы перемещаетесь на транспорте -
покиньте его и найдите укрытие

В квартире найдите место **без окон**, между несущих
стен, как правило это ванная комната. **Сядьте на пол**
Ни в коем случае не подходите к окнам!



После атаки и при обнаружении БПЛА
или его частей - ни в коем случае
ничего не трогайте и сразу покиньте
место, где нашли устройство



**Незамедлительно сообщите
о находке по телефону** **112**

Назовите оператору свои ФИО
и место обнаружения беспилотника